

УТВЕРЖДАЮ:

И.о. главного инженера
филиала "Сургутская ГРЭС-2" ПАО "Юнипро"

Устименко С.А.

«10» 09 2019г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

на поставку элементов фильтрующих: цилиндрический LP8 04030009 GE Energy (или аналог);
конический LP8 04030010 GE Energy (или аналог).

1. Наименование:

- элемент фильтрующий цилиндрический LP8 04030009 GE Energy (или аналог);
- элемент фильтрующий конический LP8 04030010 GE Energy (или аналог).

2. Технические характеристики:

- класс очистки воздуха: тонкая очистка (диаметр улавливаемых частиц более 1 мкм); F9 по EN 779-2014; EU9 по DIN 24184, DIN 24185.

3. Основные технические требования:

- эффективность очистки- более 95 %;
- минимальная эффективность для частиц с размером более 0,4 мкм - 70%;
- длина (цилиндрический элемент) - 0,66 м;
- диаметр (цилиндрический элемент) - 0,324 м;
- вес (цилиндрический элемент) - не более 6,5 кг;
- внешняя опорная сетка (цилиндрический элемент) - механический замок;
- внутренняя опорная сетка (цилиндрический элемент) - механический замок;
- тип фиксации шага складок - качественная клеевая проклейка;
- длина (конический элемент) - 0,66 м;
- диаметр (конический элемент) - 0,324/0,445 м;
- вес (конический элемент) - не более 7,5 кг;
- внешняя опорная сетка (конический элемент) - механический замок;
- внутренняя опорная сетка (конический элемент) - механический замок.

4. Дополнительные требования:

Не требуются.

5. Перечень (МТР, ЗИП, оборудования): в объем поставки входит:

- элемент фильтрующий цилиндрический LP8 04030009 GE Energy (или аналог) - 756 шт.;
- элемент фильтрующий конический LP8 04030010 GE Energy (или аналог) -756 шт.

6. Требования к приемке:

Приемка продукции будет производиться согласно графику поставки. В сопутствующих документах должны содержаться следующие данные:

- наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак;
- наименование продукта;
- номер партии;
- масса нетто;
- дата изготовления;
- результаты проведенных испытаний.

Поставщик обязан гарантировать поставку качественной продукции, пригодной для эксплуатационных нужд с указанием срока эксплуатации.

7. Требования к изготовителю (поставщику):

- документ об официальных дилерских полномочиях Поставщика

8. Перечень документации:

- паспорт на элементы фильтрующие;
- сертификат соответствия установленной формы;
- гигиенический сертификат установленной формы.

9. Гарантии изготовителя:

- 1 год с момента поставки на все комплектующие;
- наличие соответствующей документации подтверждающей качество продукта;
- выполнение сроков и объемов поставок.

10. Требования к упаковке оборудования: поставка в заводской упаковке, исключающей возможность механических повреждений при транспортировке. Продукция должна быть в герметично закупоренной таре. На каждой таре должна быть надпись (ярлык, этикетка) содержащая наименование продукта, марку, наименование предприятия-изготовителя, массу нетто, дату изготовления, номер партии.

СОГЛАСОВАНО:

От филиала «Сургутская ГРЭС-2»


ЗГИ по ПГУ

 Шаров И. И.

ЗГИ по ремонту

 Баринов В.А.

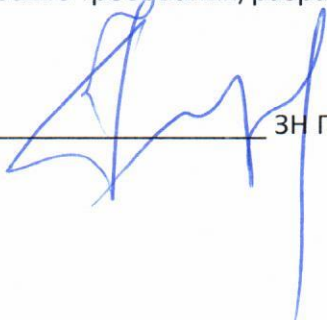
Зам. начальника ПГТЦ

 Буслаев А. А.

И.о. начальника ОППР

 Вотинцев И.И.

Технические требования/разработал:

 ЗН ПГТЦ Буслаев А.А.