


Rz80/ (✓)

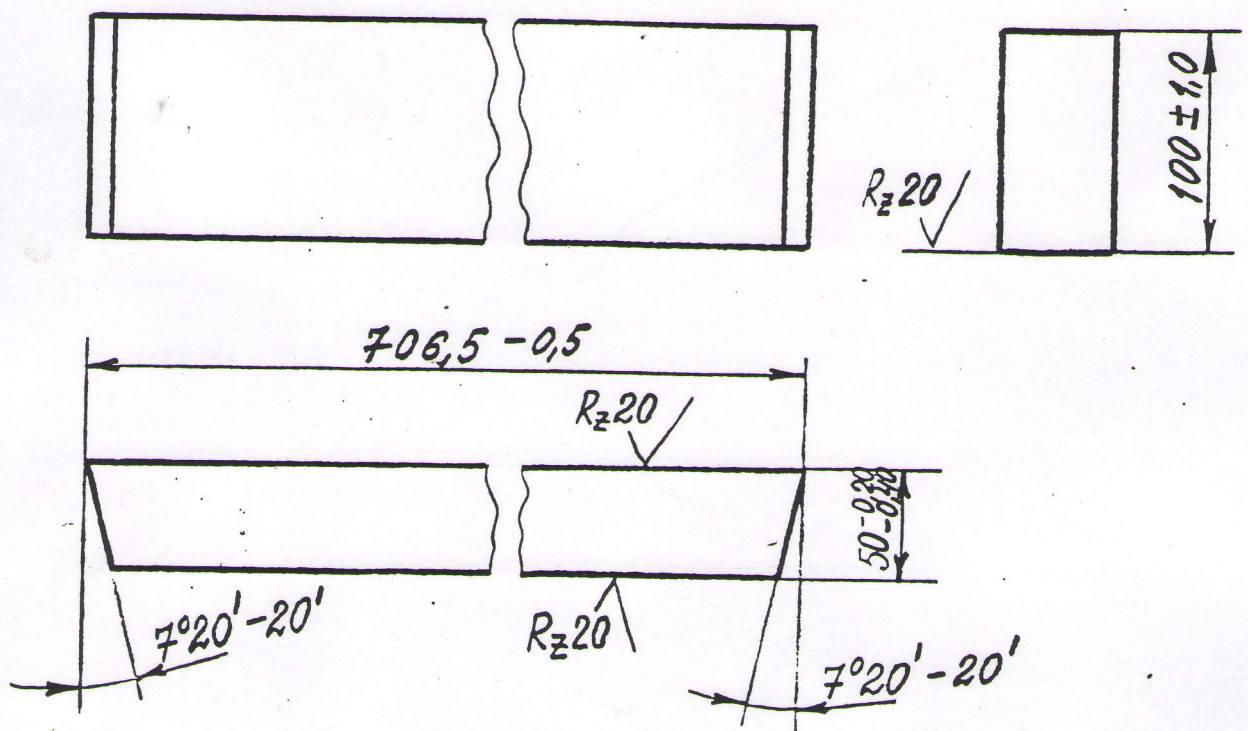

Колодку изготовить по ТУ 48-20-86-81.
Колодка является элементом пары трения
периферийного уплотнения регенеративного
воздухоподогревателя.

Разрешен в производство:
2 л. инж. ГРЭС-5 / Сычев А.Ф.

				ГРЭС-5 Мосэнерго		08.7476.011А	
				РВП-54			
Изм.	Лист	№ док.ум.	Подпись	Дата	Колодка.		
					Литера	Масса	Масшт.
Разраб.	Евстигнева	З.В.				6,3 кг.	
Провер.	Радугин	С.В.		05.84			
Н. контр.	Радугин	С.В.			Лист 1	Листов 1	
Утверд.	Сычев	А.Ф.			ГРЭС-5 Мосэнерго ЦЦР		