

Отчет по замеру геометрических размеров корпуса ПВД №6 блока №4 произведенного 18.09.2015г.

Комиссией в составе: ведущего инженера ОПИПР Дрызлова С.Л., ведущего инженера ОТД Доронина Ю.Б., мастера ОТД Юрьева М.П. был произведен замер геометрический размеров корпуса ПВД №: блока №4, с целью определения деформации металлоконструкции. Замеры проводились лазерной рулеткой Leica DISTO, в горизонтальной и вертикальной плоскостях (90°) с шагом замеров 1м.

По результатам замеров комиссия пришла к выводу, что существенных отклонений геометрических размеров, указывающих на деформацию корпуса, не обнаружено. Дефекты в виде эллипсности и вздутия отдельных частей корпуса не выявлено.

Технология замеров и результаты отображены на рисунке ниже.

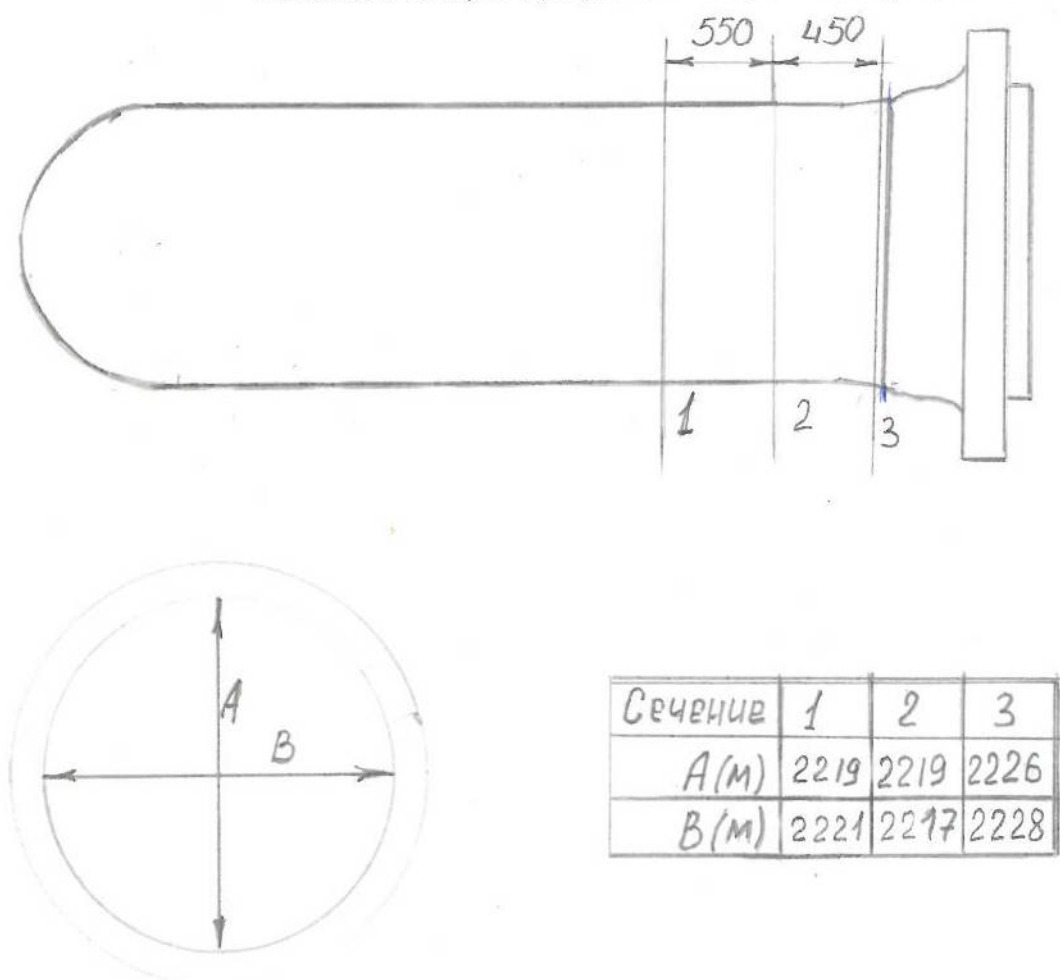


Рис. 4.