Разрез 1–1
Section 1–1

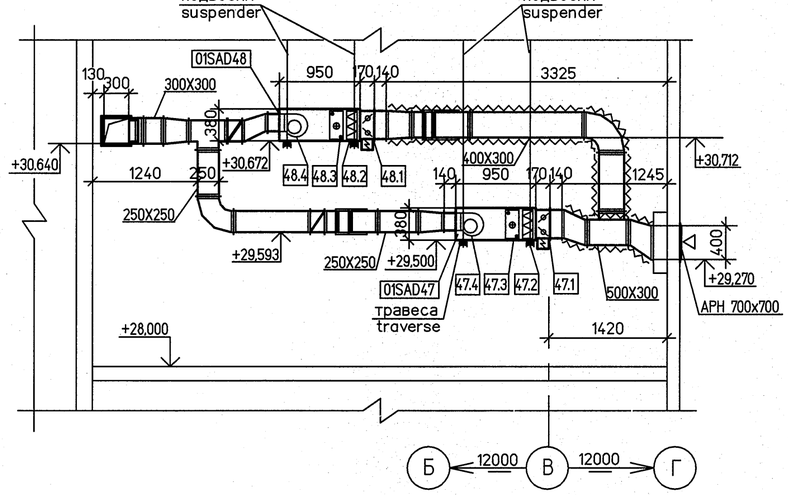

План
Plan

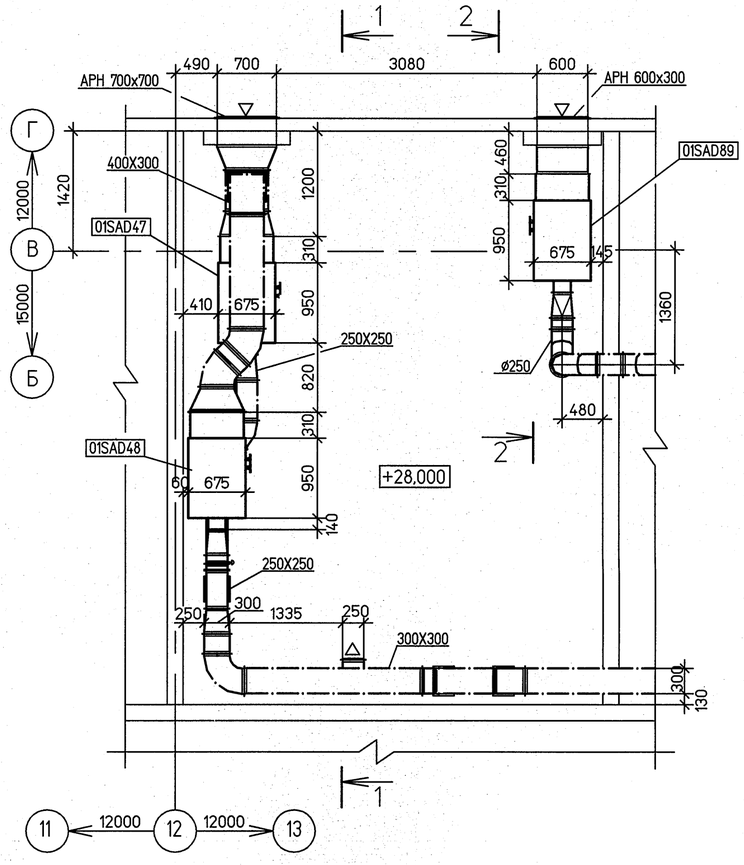

Разрез 2–2
Section 2–2

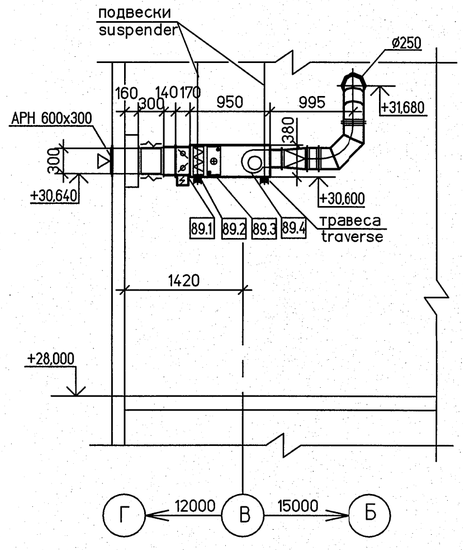

1	2	3	4	5	6
48.4	AN001	Вентилятор TLZ160, выхлоп по оси, производительностью L=1400 м³/ч, P=511 Па, с эл.двигателем АИР63В2, Ny=0,55 кВт, n=2730 об/мин The TLZ160 fan, exhaust on an axis, productivity L=1400 m³/h, P=511 Pas, with an el.dvigatel of АИР63В2, Nu=0,55 of kW, n=2730 of rpm	1		
01SAD89 (Airmate–2000–C1)					
		Моноблок I в составе: Monoblock I consisting of		64,0	
89.1	AA001 AH001	Клапан воздухозаборный северный ГЕРМИК–С с эл.приводом, периметральным обогревом и гибкой вставкой Air intake valve, northern version, ГЕРМИК–С complete with motor drive, perimeter heating and flexible joint	1		
89.2	AT001	Фильтр панельный G4 / Panel filter G4	1		
89.3	AH002	Воздухонагреватель жидкостный Liquid air heater	1		
89.4	AN001	Вентилятор TLZ160, выхлоп по оси, производительностью L=900 м³/ч, P=346 Па, с эл.двигателем АИР63А4, Ny=0,25 кВт, n=1320 об/мин The TLZ160 fan, exhaust on an axis, productivity L=900 m³/h, P=346 Pas, with an el.dvigatel of АИР63А4, Nu=0,25 of kW, n=1320 of rpm	1		

Экспликация установок/List of the plants

Поз. Poses.	Обозначение Designation	Наименование Name	Кол. Q-ty.	Масса ед.кг Mass of unit.kg	Приме-чание/ Remark
1	2	3	4	5	6
01SAD47 (Airmate–2000–C1)					
		Моноблок I в составе: Monoblock I consisting of		66,0	
47.1	AA001 AH001	Клапан воздухозаборный северный ГЕРМИК–С с эл.приводом, периметральным обогревом и гибкой вставкой Air intake valve, northern version, ГЕРМИК–С complete with motor drive, perimeter heating and flexible joint	1		
47.2	AT001	Фильтр панельный G4 / Panel filter G4	1		
47.3	AH002	Воздухонагреватель жидкостный Liquid air heater	1		
47.4	AN001	Вентилятор TLZ160, выхлоп по оси, производительностью L=1400 м³/ч, P=511 Па, с эл.двигателем АИР63В2, Ny=0,55 кВт, n=2730 об/мин The TLZ160 fan, exhaust on an axis, productivity L=1400 m³/h, P=511 Pas, with an el.dvigatel of АИР63В2, Nu=0,55 of kW, n=2730 of rpm	1		
01SAD48 (Airmate–2000–C1)					
		Моноблок I в составе: Monoblock I consisting of		66,0	
48.1	AA001 AH001	Клапан воздухозаборный северный ГЕРМИК–С с эл.приводом, периметральным обогревом и гибкой вставкой Air intake valve, northern version, ГЕРМИК–С complete with motor drive, perimeter heating and flexible joint	1		
48.2	AT001	Фильтр панельный G4 / Panel filter G4	1		
48.3	AH002	Воздухонагреватель жидкостный Liquid air heater	1		

Статус документа/DOCUMENT STATUS:

Изм. Rev.	Описание Description	Разработал Prepared	Проверил Checked	Утвердил Approved	Дата Date
5					
4					
3					
2					
1	Доработка решений/Adaptation of solutions				03.15.

Заказчик Customer: ОАО «Э.ОН Россия» E.ON Russia OJSC

Подрядчик Contractor: ЗАО «Энергопроект» Energoproekt CJSC

Наименование проекта Project title: Строительство 3-го энергоблока на базе ПСУ-800 филиала "Березовская ГРЭС" ОАО "Э.ОН Россия"
Construction of the 3-rd power unit based on STU-800 of the branch Berezovskaya GRES of JSC E.ON Russia

	Фамилия Name	Подпись Sign.	Дата Date
Разработал Prepared	Андрейченко Andrejchenko		03.15
Проверил Checked	Кожина Kozhina		03.15
Н.контр. N.Control	Сорокина Sorokina		03.15
Утвердил Approved	Сиренко Sirenko		03.15

ID–Поставщика Contractor ID: BG3–01UEC–SAC–HV–11–64–034

KKS: 01UEC–SAC

Наименование документа/Document title: Узел приема топлива Вентиляция кабельных помещений. Установка систем 01SAD47, 01SAD48, 0SAD89
Fuel intake facility.Cable rooms ventilation. Installation of systems 01SAD47, 01SAD48, 0SAD89

Субконтрактор Subcontractor: ЗАРУБЕЖЭНЕРГОПРОЕКТ ОСНОВАН В 1962 ГОДУ

Субподрядчик Subcontractor: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНСТИТУТ ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ МОСКВА

Инв. №подл./Original inventory №455–HV

Лист Sheet: 1 | Листов of Sheets: 1

Стадия Stage: P W

Формат Format:

Данный чертеж не подлежит копированию или передаче другим организациям или лицам без разрешения ОАО "Зарубежэнергопроект"
Copying of this drawing or giving it to other organizations or persons without Zarubezhenergoproekt OJSC permission is forbidden

Согласовано

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
391	03.05.15	

113ЕЗА–31UEC–455–HV–Изм.1–№55–14

Формат А2