


N 4151

A-A φ25

R_z 40 ✓ (✓)

Маркировка
по ГОСТ 20700-75

Центр. отверстия
А2,5 ГОСТ 14034-74

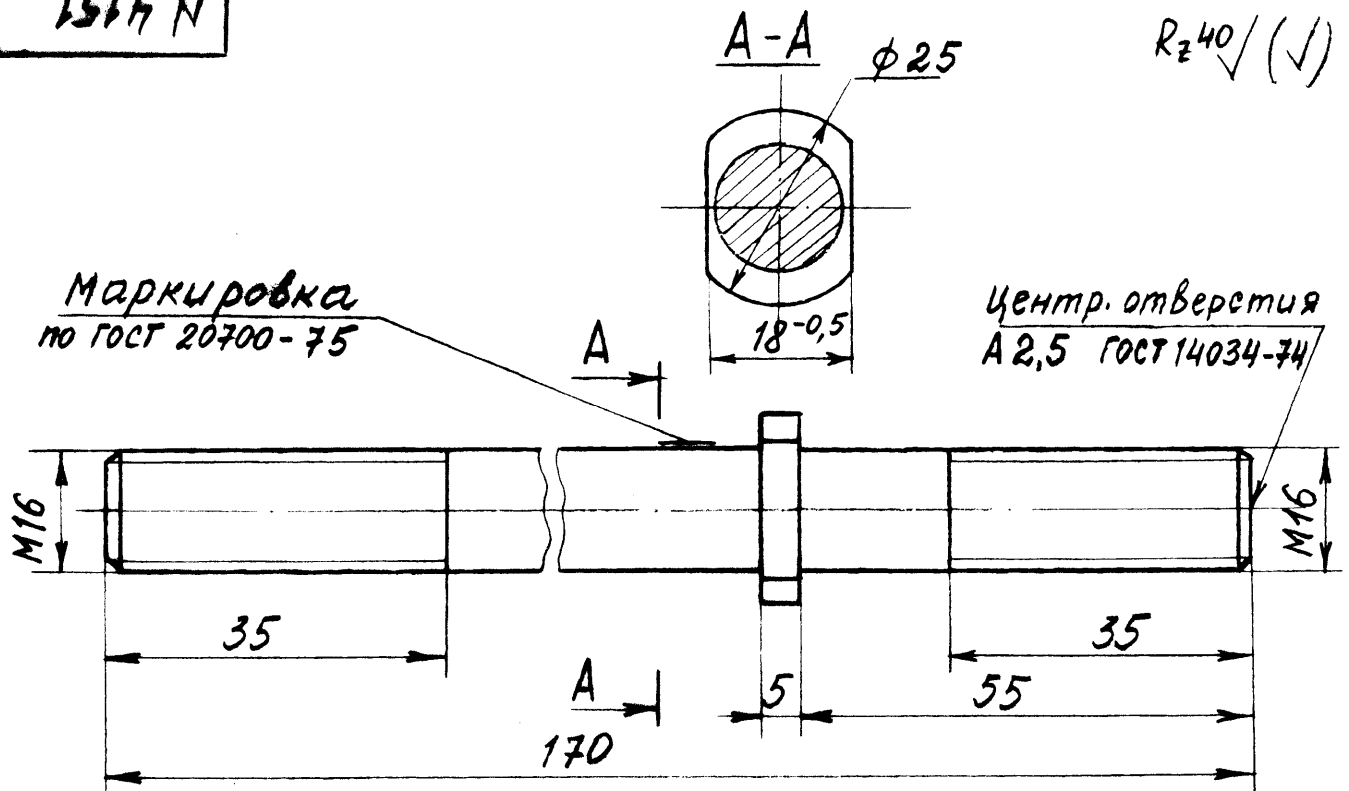

1. Резьба по ГОСТ 9150-59, поле допуска - 6g по ГОСТ 16093-70.
2. Группа качества - 2 по ГОСТ 20700-75.
3. Виды и методы испытаний по ГОСТ 20700-75 в объеме п.п. 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.7, 3.9.
4. Остальные технические требования по ГОСТ 20700-75.
5. Твердость НВ 241 ÷ 277.
6. Неуказанные предельные отклонения размеров: валов-нн; прочих - $\pm \frac{IT14}{2}$.

N 4151

Водомерная колонка,
 $p_p = 155 \text{ кг/см}^2$, $t_p = 345^\circ\text{C}$.

№ л. ст.	№ докум.	Подпись	Дата
Разраб.	Евстигнева	Войков	
Провер.	Радугин		

Штылька.

Литера	Масса	Масштаб
--------	-------	---------

0,32x2 1:1

лист	листов
------	--------

Сталь 40х (возможна 38х8ФЮ, ЭП-44, ЭИ-10)	ГРЭС-5 Мосэнерго ЦСР
--	-------------------------