



Rz80/(V)

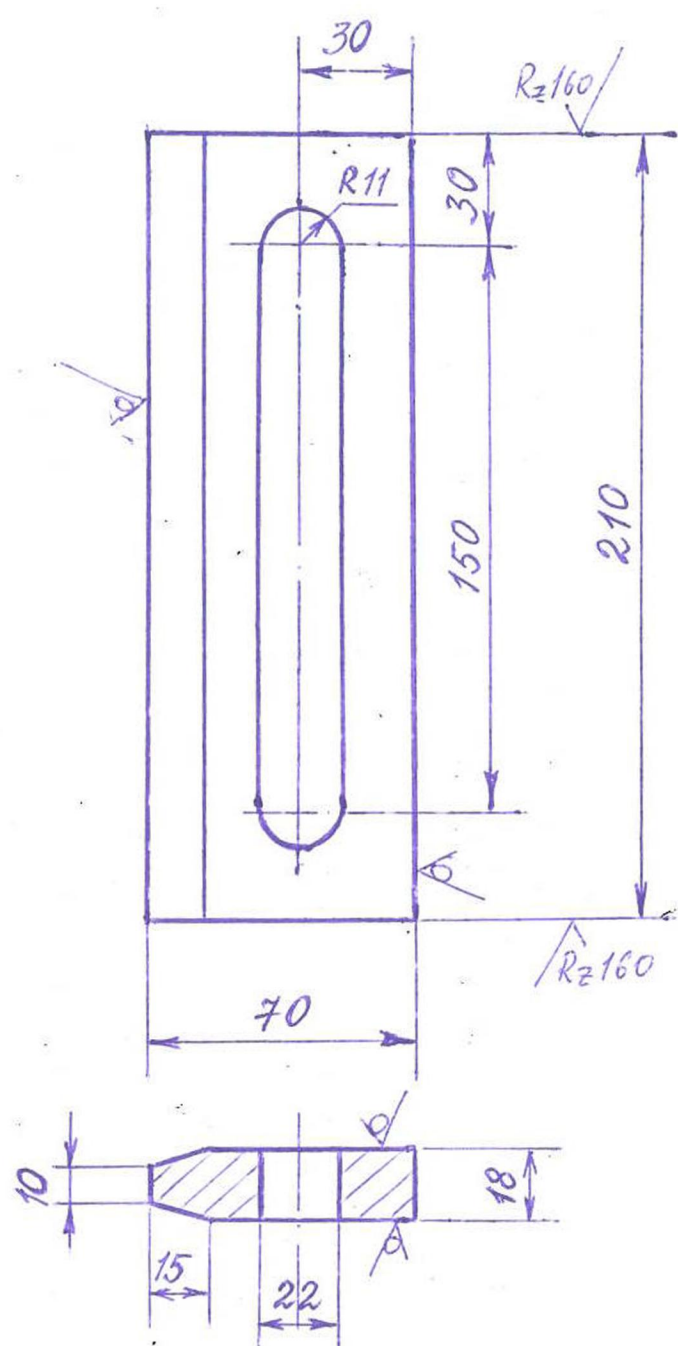

Неуказанные предельные отклонения размеров: отверстий - Н₁₄, прочих - $\pm \frac{1}{2}$ IT16

N 4520

					Кляммерное крепление в.н.п.п. блоков 1÷3.						
Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Плавник.			Литера	Масса	Масшт.	
Разраб.	Евстигнеев	28.01.96	И.И.И.								1:2
								Лист	Листов		
					Сталь 12Х1МФ Полоса 18Х70			ГРЭС-5 ЯО „Мосэнерго“ ЦЗР			

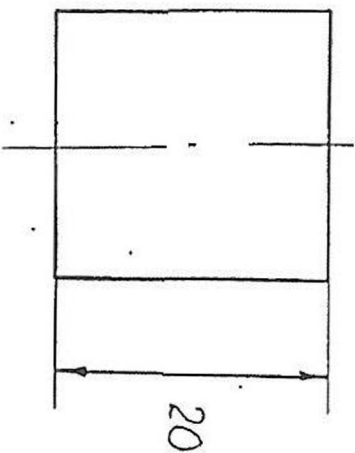


Предельные отклонения $\pm \frac{UTT}{2}$.

[illegible]

Гребёнка РНП

▽3

Rz 80 по катоду.

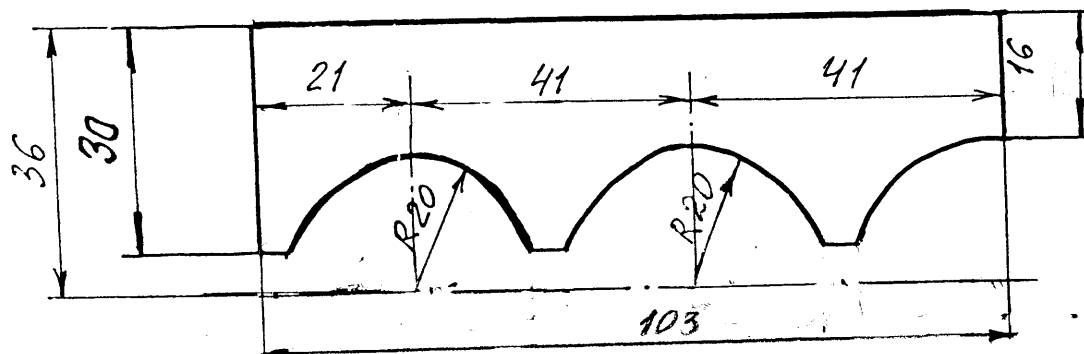

$\delta = 6 \text{ мм}$

Материал - Ст 12Х1МФ

Для труб $\phi 38 \times 6$

№ 4999


извр 8800

Дистанционная гребёнка

Нач-к ЦЦР		Зелюкин Н.А	Мосэнергострой	Д.А.
Ст. инж. ЦЦР	Кружков	Кружков В.В.	ГРЭС №5	27.
			ЦЦР	

Хомут с гайкой
и шайбой.

3

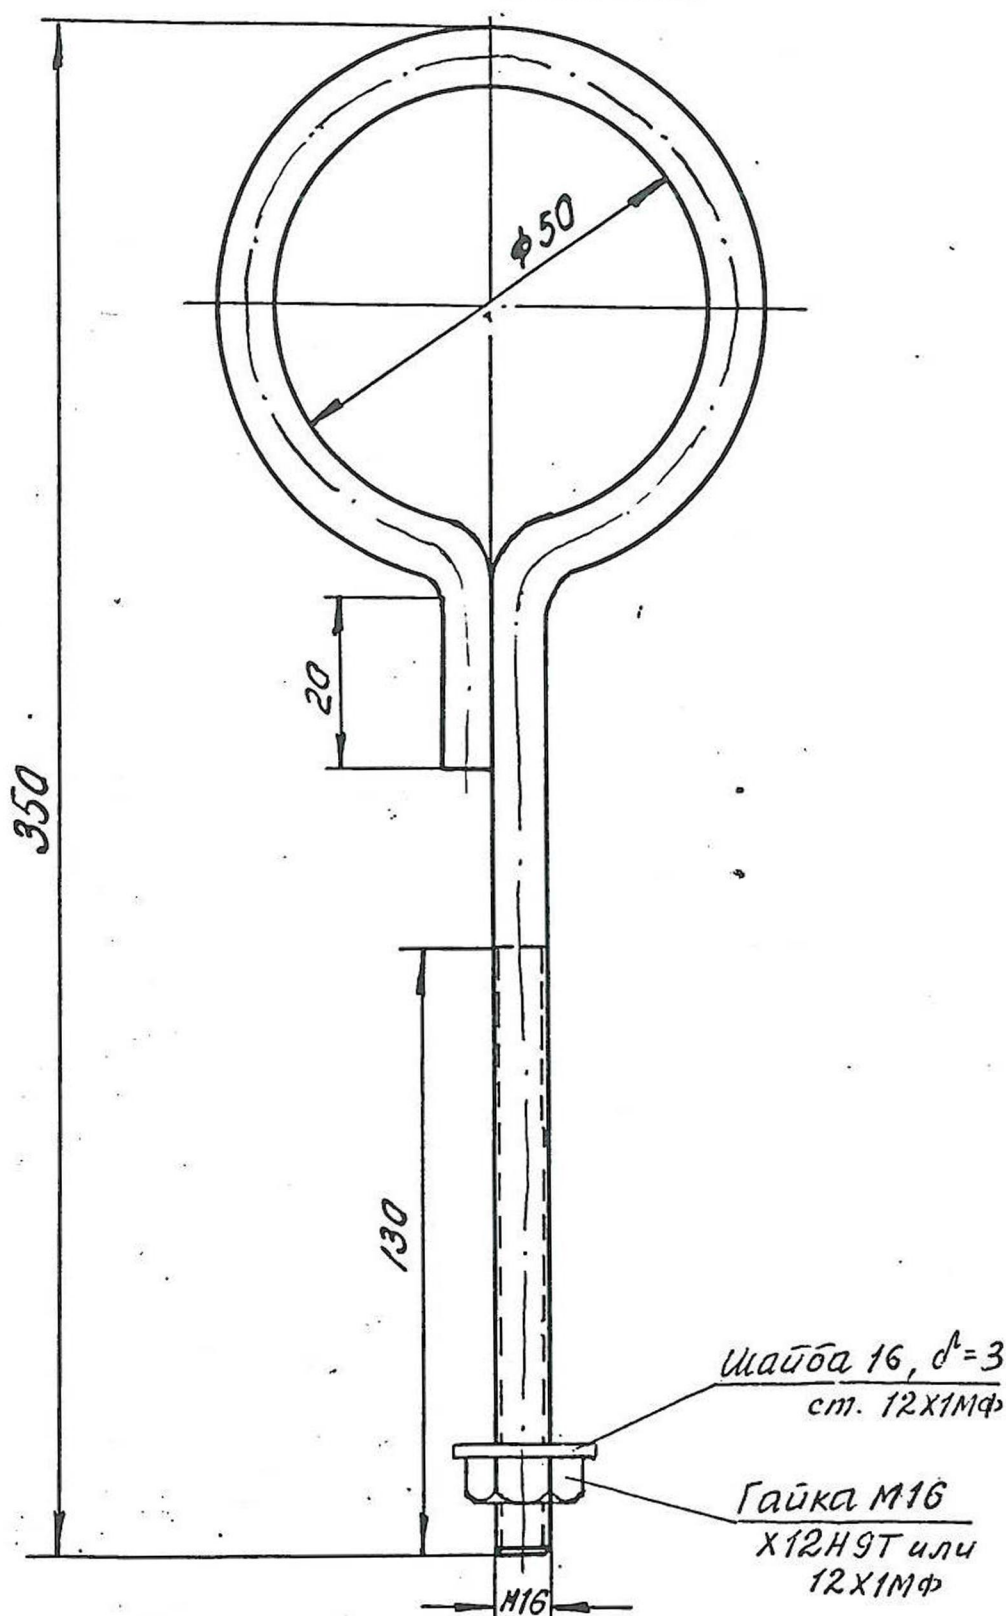

Материал - Х12Н9Т
или 12X1МФ

Н у - 75

Кляммерные крепления Р.Н.П.Л. бл. 1÷3

Нач-к ЦЦР	Звешокин	Зелюкин. Н	Мосэнерго 292015	Лато
Ст. инж.	Кружлов В		ЦЦР	2.04.75г.

