


УТВЕРЖДАЮ

«Сургутск

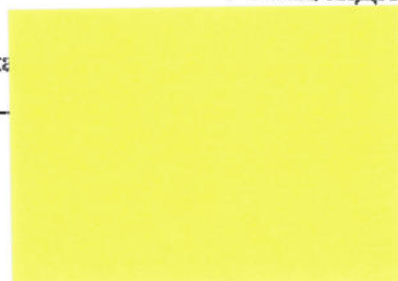

ла  
я»  
рь  
г.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ**  
на сервомотор стопорных клапанов высокого давления системы автоматического регулирования турбоустановки К-800-240-5.

1. **Наименование:** Сервомотор стопорного клапана высокого давления.
2. **Технические характеристики:**

Рабочая жидкость		Огнестойкое масло
Давление рабочей жидкости стабилизированное	кгс/см <sup>2</sup>	50
Температура рабочей жидкости	°С	45+3
Ход большого поршня	мм	50*
Ход малого поршня	мм	70*
Ход сервомотора	мм	120*
Диаметр большого поршня	мм	285*
Диаметр малого поршня	мм	200*
Диаметр золотника	мм	70*
Наружный диаметр подвижной буксы	мм	70*

3. **Основные технические требования:**

Поз	Наименование	Чертеж	Кол-во, шт.	Примечание
1	Сервомотор односторонний с телескопической поршневой частью и рычажной обратной связью	1323695 СБ	2	
2	Механизм расхаживания сервомотора с электрическим однооборотным исполнительным механизмом МЭОФ-40/63-0,63-96 ГОСТ 7192-89	1424370	2	

**4. Дополнительные требования:**

- Все поставляемое технологическое оборудование должно иметь сертификаты соответствия требованиям законодательства в области промышленной безопасности РФ.
- Все поставляемое оборудование должно быть новым, со сроком изготовления не ранее 2012 г.
- Оборудование, применяемое для выполнения работ по изготовлению, должно соответствовать требованиям, применяемым для объектов энергетики, и быть современными и высоконадежными.
- Должны быть предоставлены чертежи, технические паспорта, сертификаты, руководства по монтажу, эксплуатации, техническому обслуживанию на русском языке.
- Поставщик или завод-изготовитель гарантирует соответствие сервомоторов стопорных клапанов высокого давления системы автоматического регулирования турбоустановки К-800-240-5 настоящим требованиям. Гарантийный срок устанавливается 36 месяцев со дня ввода сервомоторов в эксплуатацию.
- Если в течение гарантийного срока будет обнаружено несоответствие сервомоторов стопорных клапанов высокого давления системы автоматического регулирования турбоустановки К-800-240-5 требованиям настоящих технических условий или будут выявлены скрытые дефекты (изготовления или транспортировки), поставщик или завод-изготовитель своими силами и средствами ремонтирует или заменяют изделие.

**5. Срок поставки:**

- Март 2015г.

**6. Перечень (МТР, ЗИП, оборудования):**

- В соответствии с комплектной ведомостью.

**7. Требования к приемке:**


- Полный комплект поставки двух сервомоторов с механизмами расхаживания.
- Полный комплект технической документации.
- Отсутствие механических повреждений, связанных с нарушением технологии транспортировки.

**8. Требования к изготовителю (поставщику):**

- Наличие свидетельств о допуске к определенным видам работ;
- Наличие лицензий, разрешений, в т.ч. органами технадзора, на поставку продукции с техническим требованием, а так же сертификатов соответствия качества по международной классификации и других разрешительных документов на право выпуска и поставки продукции.

**9. Перечень документации:**

- **Разрешение Ростехнадзора на применение оборудования.**
- **Сертификат качества.**
- **Комплект эксплуатационной документации.**
- **Комплект приемо-сдаточной документации.**

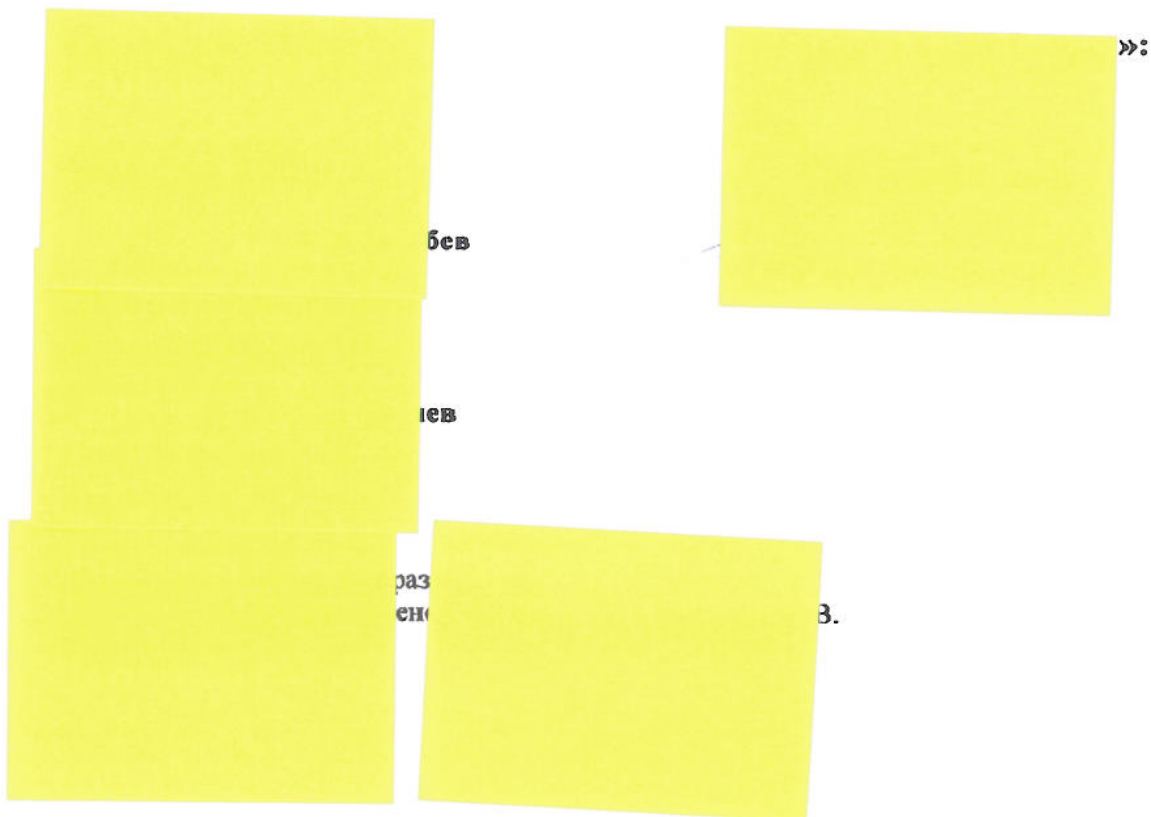

*Бев*