
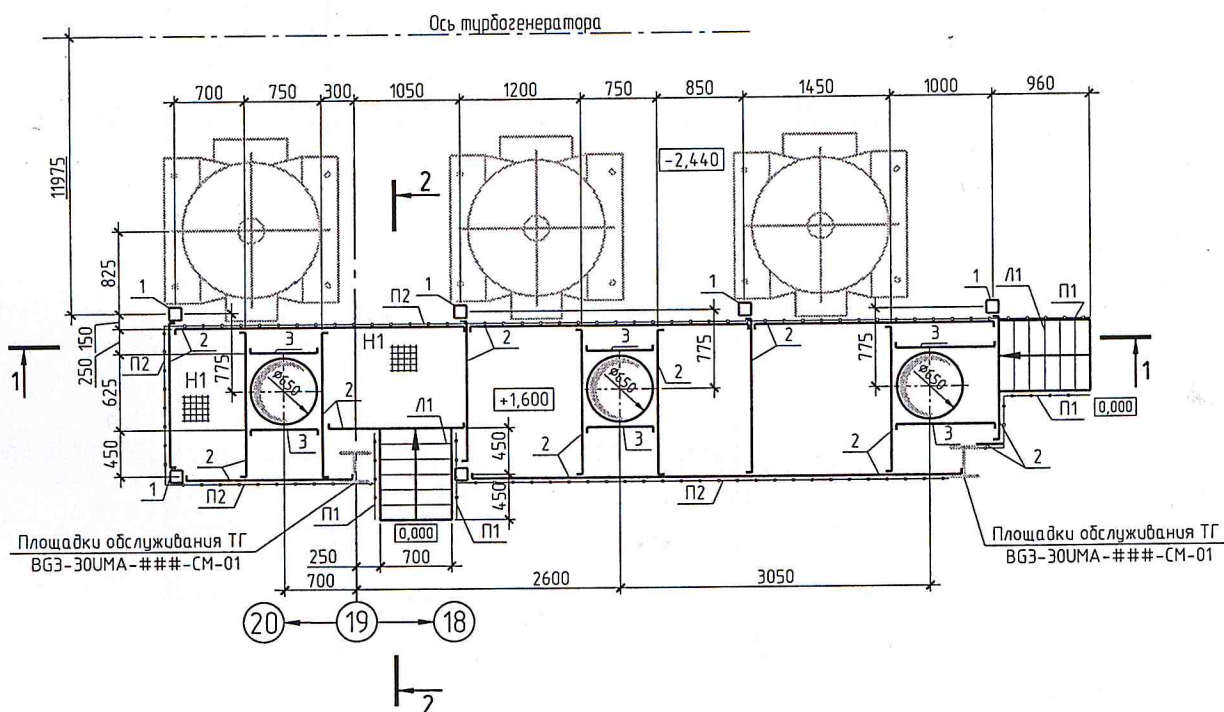
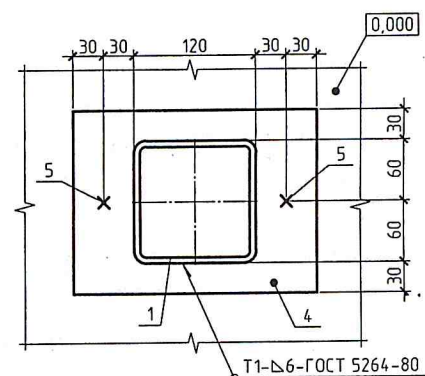


Площадка обслуживания арматуры КЭНов III-ой ступени

Площадки обслуживания ТГ
ВГЗ-30УМА-###-СМ-01

2-2

3-3

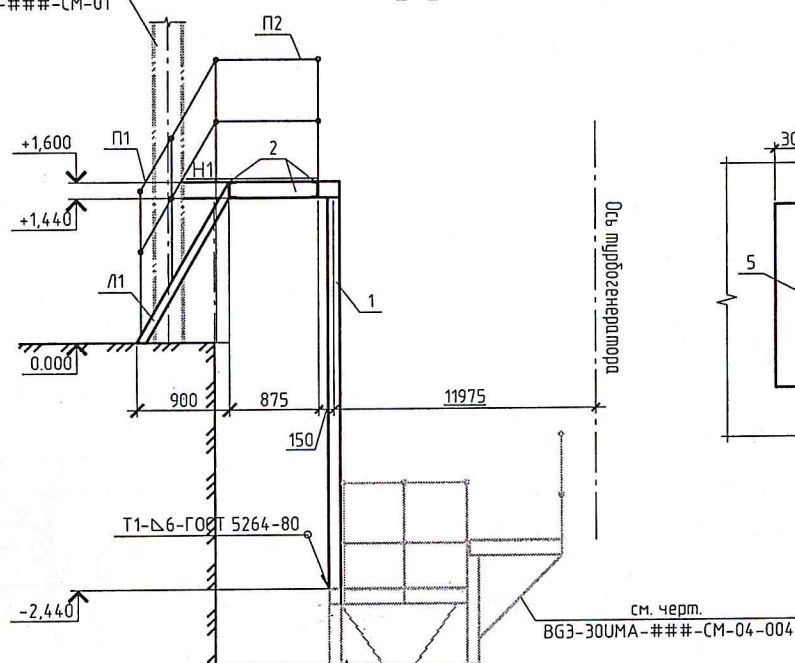

1. Существующие стойки площадок обслуживания турбогенератора см. черт. ВГЗ-30УМА-###-СМ-01.
2. Узлы крепления металлоконструкций выполнить через пластины аналогично черт. ВГЗ-30УМА-###-СМ-01.
3. Существующие площадки обслуживания КЭНов II-ой и III-ей ступени см. черт. ВГЗ-30УМА-###-СМ-04-004.
4. За отметку 0,000 принят уровень чистого пола.
5. Сварку выполнять электродами типа Э42 по ГОСТ 5264-80*.
7. Металлоконструкции окрасить эмалью ПФ-115 по ГОСТ 6465-76* по грунту ГФ-021.

Согласовано
Руководитель ГАН
ОАО "Зарубежэнергопроект"
/Король Е.В./